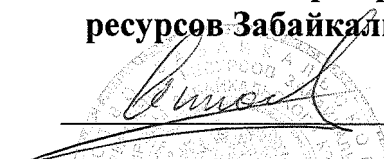
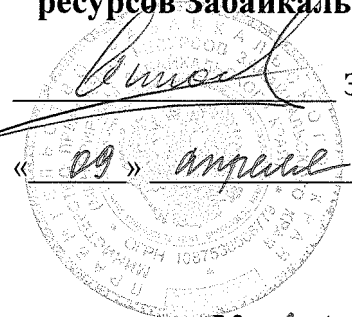


УТВЕРЖДАЮ:

И.о. министра природных
ресурсов Забайкальского края


З.Д. Аппоев
« 09 » апреля 2020 г.


Акт
лесопатологического обследования № 2020-11-465

лесных насаждений Ингодинского лесничества (лесопарка)

Забайкальского края (субъект Российской Федерации)

Способ лесопатологического обследования: 1. Визуальный



2. Инструментальный

Место проведения

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал (кварталы)	Выдел (выделы)	Площадь, га
Доронинское		119	2	15
		119	11	55 (24)
			12	16

Лесопатологическое обследование проведено на общей площади 55 га.

1. Визуальное лесопатологическое обследование

Наземное ☐

Дистанционное

1. На площади 55 га фактическая таксационная характеристика лесного насаждения соответствует (не соответствует) таксационному описанию (нужное подчеркнуть). Причины несоответствия : Давность лесоустройства 1997 г. Лесной пожар 2003г.

Список участков с выявленными несоответствиями приведён в приложении 16 к настоящему Акту.

2. Лесные насаждения с нарушенной и утраченной устойчивостью выявлены на площади 55 га:

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Площадь, га		Причина ослабления (гибели)
		с нарушенной устойчивостью	с утраченной устойчивостью	
Черемховское участковое лесничество			55	869-лет. насаждение, пожар более 10 летней давности
Итого				

Состояние обследованных лесных насаждений приведено в приложении 17,18 к Акту в зависимости от метода проведения ЛПО.

3. В обследованных лесных участках прогнозируется:

Прогноз	Площадь, га
Ослабление лесных насаждений	0
Усыхание лесных насаждений различной степени	55
Развитие очагов вредных организмов	0

4. Обнаружено загрязнение лесного участка отходами и выбросами: промышленными бытовыми

Вид загрязнения	Размеры загрязнения			Объём, куб. м	Площадь загрязнения, га
	длина, м	ширина, м	высота, м		

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Оценка текущего санитарного и лесопатологического состояния лесных насаждений: в кв.119 выд.2,11,12 СКС=4,4 Насаждение с утраченной устойчивостью.Рекомендуется провести ЛПО инструментальным способом.

Исполнитель работ по проверению лесопатологического обследования
Ф.И.Д. Ванчикова Т.Н.

09.09.19.

Приложении 1. к акту лесопатологического обследования.

Ведомость лесных участков с выявленными несоответствиями таксационным описаниям

Источник данных	Год проведения лесопроизводства	Номер квартала	Номер выдела	Площадь выдела, га	Целевое назначение лесов	Категория защитных лесов	Номер лесопатологического	Площадь лесопатологического выдела, га	Таксационная характеристика										Заложено п/п	
									состав	порода	возраст, лет	средняя высота, м	средний диаметр, см	тип леса	тип условий местопрорастания	плотота	бонитет	запас, куб. м/га		
ТО	1997	119	2	15	Эксплуат.				5Л15Б	Л	70	12	12	БАГ	В3	0,6	4	140	количество, шт.	общая площадь, га
Ф	2019	119	2	15					5Л15Б	С	92	12	12	БАГ	В3	0,6	4	140		
ТО	1997	119	11	55	экспл				10Л	Л	90	17	20	РДД	В2	0,7	4	180		
Ф	2019	119	11	55	экспл			24	10Л	Л	112	17	20	РДД	В2	0,7	4	180		
ТО	1997	119	12	16	экспл				10Л	Л	90	17	20	РДД	В2	0,5	4	130		
Ф	2019	119	12	16	экспл			16	10Л	Л	112	17	20	РДД	В2	0,5	4	130		

Примечание:

ТО – таксационные описания

Ф - фактическая характеристика лесного насаждения

Исполнитель работ по проведению лесопатологических обследований:
 Ф.И.О. Ваничкина Т.Ю. Подпись 

(месяц)

Урочище (лесная дача)


867-лет. изовой поляр 4-ю четвей давиовед
средней и итенивиовед

March

ФИО Ваничкина Т.Ю.

Дата составления документа « 9 » октября 2019 г. Телефон 89144337432

Кв 119 выд 2,11,12.

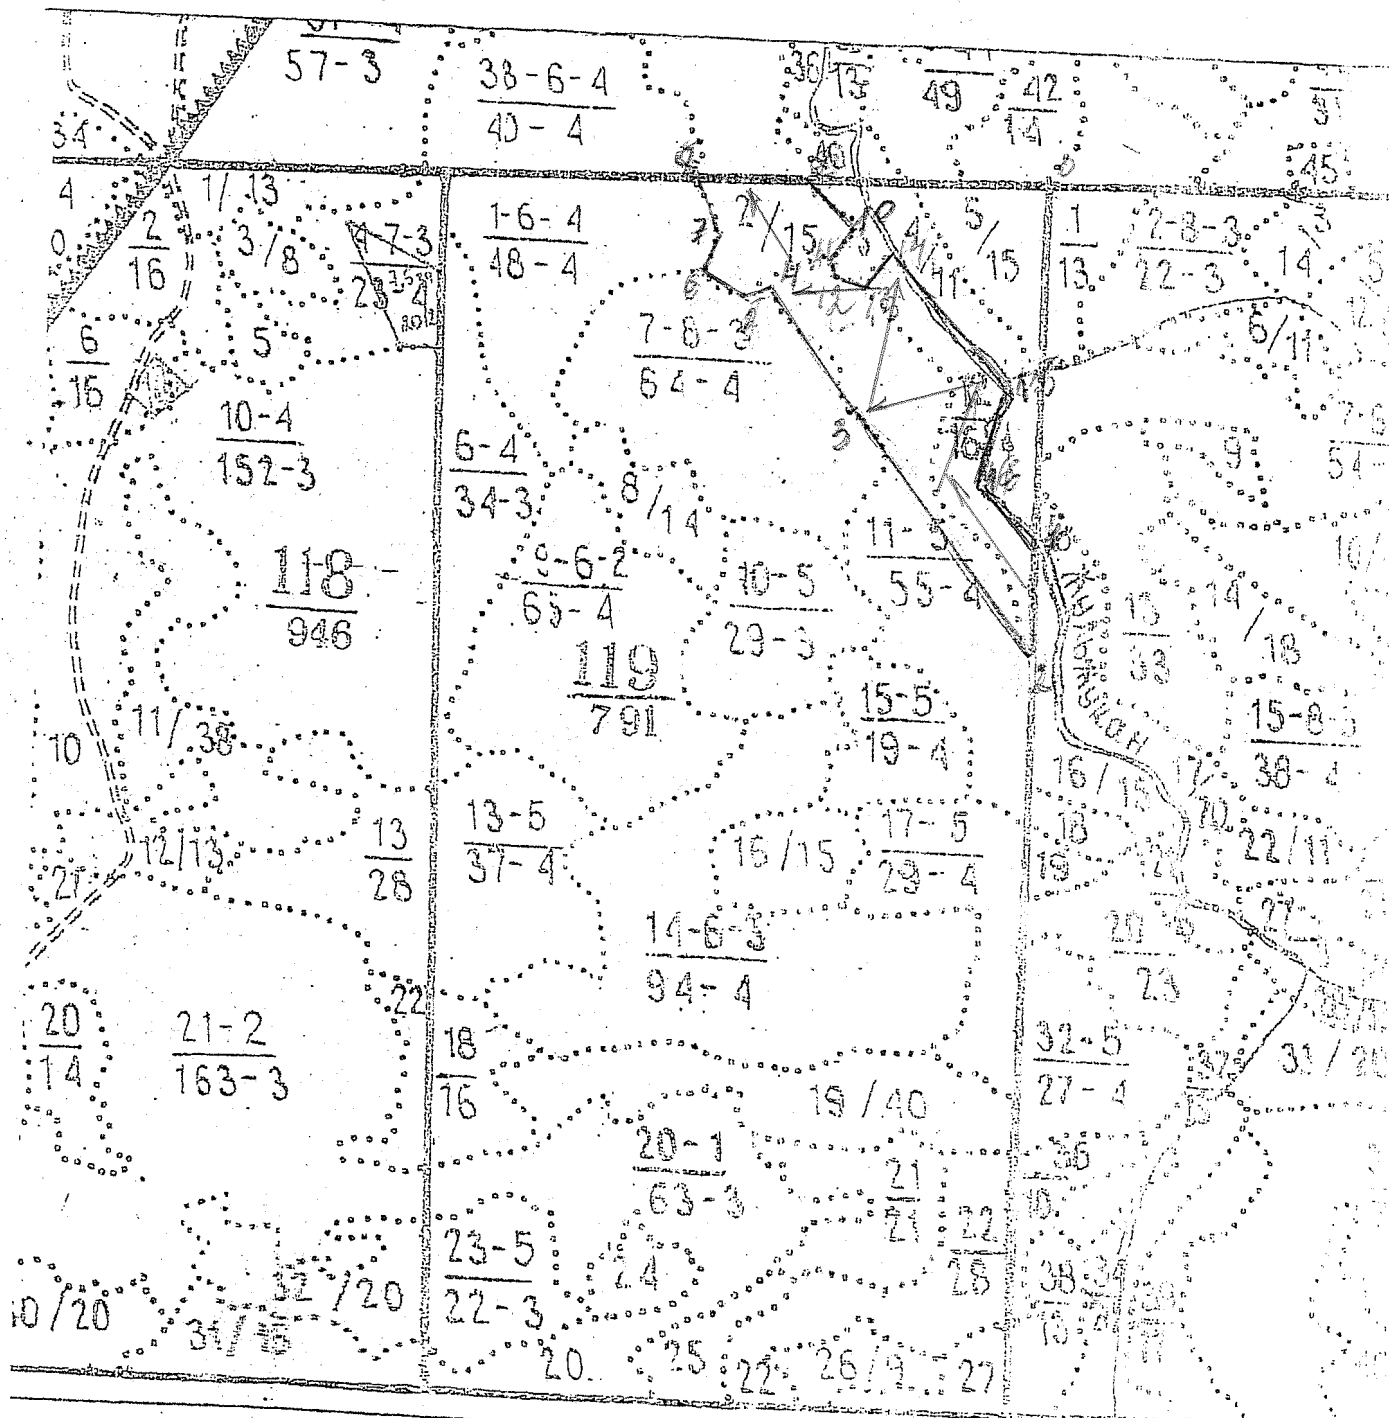

Form No 19

20

0 2

7⁰30^e

30. 5

Начальник поста

November 1944

Привязка от квартального столба т.0.вдоль квартального визира т.0-1 ЮЗ:00°-1180 м.

Ленты (круговой площадки) перечета

№ ленты (площадки)	длина, м	ширина, м	радиус, м	площадь, га
---------------------	----------	-----------	-----------	-------------

Номера точек	Координаты	Румбы линий	Длина, м
1-2		ЮЗ:00°	375
2-3		СЗ:37°	1070
3-4		СЗ:34°	429
4-5		ЮЗ:70°	109
5-6		СЗ:53°	124
6-7		СВ:11°	107
7-8		СЗ:21°	198
8-9		СВ:90°	374
9-10		ЮВ:46°	189
10-11		ЮЗ:32°	125
11-12		ЮВ:12°	92
12-13		ЮВ:78°	75
13-14		СВ:42°	178
14-15		ЮВ:36°	279
15-16		ЮВ:44°	315
16-17		ЮЗ:16°	308
16-1		ЮВ:40°	289

Условные обозначения:

_____ - граница квартала.

..... - граница выдела.

-2- - номер выдела.


_____ - граница лесопатологического выдела.

—————> - маршрутный ход

Площадь проведения ЛПО -55 га.

Исполнитель работ по проведению лесопатологических обследований:

ФИО Ваничкина Т.Ю.

Подпись 

Дата составления документа « 9 » октября 2019 г.

Телефон 89144337432

КВАРТАЛ: 119

[illegible]

Тонца кепна

Зам. нац. библиотеки
семинарства

Владимир К. К.

ТАКСАЦИОННОЕ ОПИСАНИЕ

ИНГОДИНСКОЕ
ДОРОЖНОЕ

КАТЕГОРИЯ ЗАЩИТНОСТИ: ЭКСПЛУАТИРУЕМЫЕ ЛЕСА

ЛЕСОСЫРЬЕВАЯ БАЗА: СВОДН. ОТ ЗАКРЕПЛ.

КВАРТАЛ: 119

Н В: ПЛО-:	СОСТАВ:	Э Л: В:	О: В:	Д: К: Г: Б:	Т И П:	П: ЗАПАС СЫРОРАСТ.	К: Л:	ЗАПАС НА ВЫДЕЛ, МЗ	ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ:
ОУЩАДЬ:	ПОДРОСТ,	Я: Л: Е: О:	В: И: Л: Р:	О: ЛЕСА:	О: ЛЕСА:	Л: Л:	Т: О:	ЕДН: ЗАХЛАМЛЕН.	РАСПОЯЖЕНИЯ:
М Д: Г А:	ПОЧВА,	У: М: А: Р: С:	М: В: В: И:	Т И П:	Н: Н: А:	В: Т: Ч: О:	ДЕР:	РЕ: ЕСТ:	ЛИК:
Р Л: Г А:	РЕЛЬЕФ,	С: Е: А: О: Е: О: Т:	ЛЕСОП: О: В:	СУХО: РЕ: ЕСТ:	ЛИН: ВОЗ: ОБЩИЙ:	ЛИК:	Б И Д А:		
А: А:	ВЫДЕЛА	Н: Т: Т: А: Р: Р: Т:	А: А: В: ДЕЛ: ПОРОД: Р:						

1 48,0 7Л2Л15 1 Л 120 19 24 6 4 4 РДД 6384 2
16 Л 70 14 14 В2 1824 2
Б 17 18 912 3

ПОДРОСТ: 5Л5Б (20) 4,0 м, 2,0 тыс. шт/га

ПОДЛЕСОК: РДД ОЛК ГУСТОЙ

СКЛОН С3-15

СЕЛЕКЦИОННАЯ ОЦЕНКА: НОРМАЛЬНЫЕ

2 15,0 5Л5Б 1 Л 70 12 12 4 2 4 БАГ 2100 1050
12 Б 50 В3 1050

ПОДЛЕСОК: ОЛК РДД РЕДКИЙ

СКЛОН В -15

3 5,0 10Б 1 Б 35 10 5 4 2 4 БАГ 350 350
В3

ПОДЛЕСОК: ОЛК РЕДКИЙ

СКЛОН В -5

ОЗУ: БЕРЕГОЗАЩИТНЫЕ ПОЛОСЫ

4 11,0 40С2Б3Л1С 1 ОС 80 19 26 8 4 3 РТ 440 3
19 Б 19 22 220 3
Л 140 20 26 330 2
С 20 30 110 1

ПОДРОСТ: 5Б30С2Л (25) 6,0 м, 5,0 тыс. шт/га

ПОДЛЕСОК: РДД СР РЕДКИЙ

СКЛОН МЗ-15

ОЗУ: БЕРЕГОЗАЩИТНЫЕ ПОЛОСЫ

5 15,0 40С2Б3Л1С 1 ОС 80 19 26 8 4 3 РТ 660 3
19 Б 19 22 330 3
Л 140 20 26 495 2
С 20 30 165 1

ПОДРОСТ: 5Б30С2Л (25) 6,0 м, 6,0 тыс. шт/га

ПОДЛЕСОК: РДД СР РЕДКИЙ

СКЛОН МЗ-20

6 34,0 40С3Б5Б 1 Л 65 16 16 4 2 3 ОЛК 2856
17 Л 105 20 22 2142
Б 50 15 14 2142

ПОДЛЕСОК: ОЛК РДД ГУСТОЙ

СКЛОН С3-10

Юрий Верна

Зам. нач. Инженерного
сметного

Мамарик Ю. В.