

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«БАЛЕЙСКИЙ РАЙОН»
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

07 апреля 2021 г. №

г.Балей

№ 111

**Об утверждении схемы теплоснабжения на территории сельского поселения
« Ундино-Посельское»**

На основании федерального закона «О теплоснабжении» от 27.07.2010 года № 190-ФЗ ,Постановления Правительства Российской Федерации «О требованиях к схемам теплоснабжения , порядку их разработки и утверждения» от 22.02.2012 года № 154 , в соответствии со статьей 24 Устава муниципального района «Балейский район»:

1. Утвердить схемы теплоснабжения на территории сельского поселения « Ундино-Посельское » согласно приложения.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания.
3. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации муниципального района «Балейский район» по вопросам строительства и ЖКХ Семибратова В.А.

Глава муниципального района
«Балейский район»



С.Ю.Гальченко




«Утверждаю»
Глава МР «Балейский район»
С.Ю.Гальченко
20




Схема тепловых сетей котельной детского сада
с.п. "Ундино-Посельское"

Условный диаметр трубопровода, мм	Протяженность теплосети, м	Длина трубопровода, м	Способ прокладки
89	54	74	Подземная
89	110,2	220,4	Наземная
40	90	152	Подземная
32	22	44	Подземная
Итого	276,2	552,4	

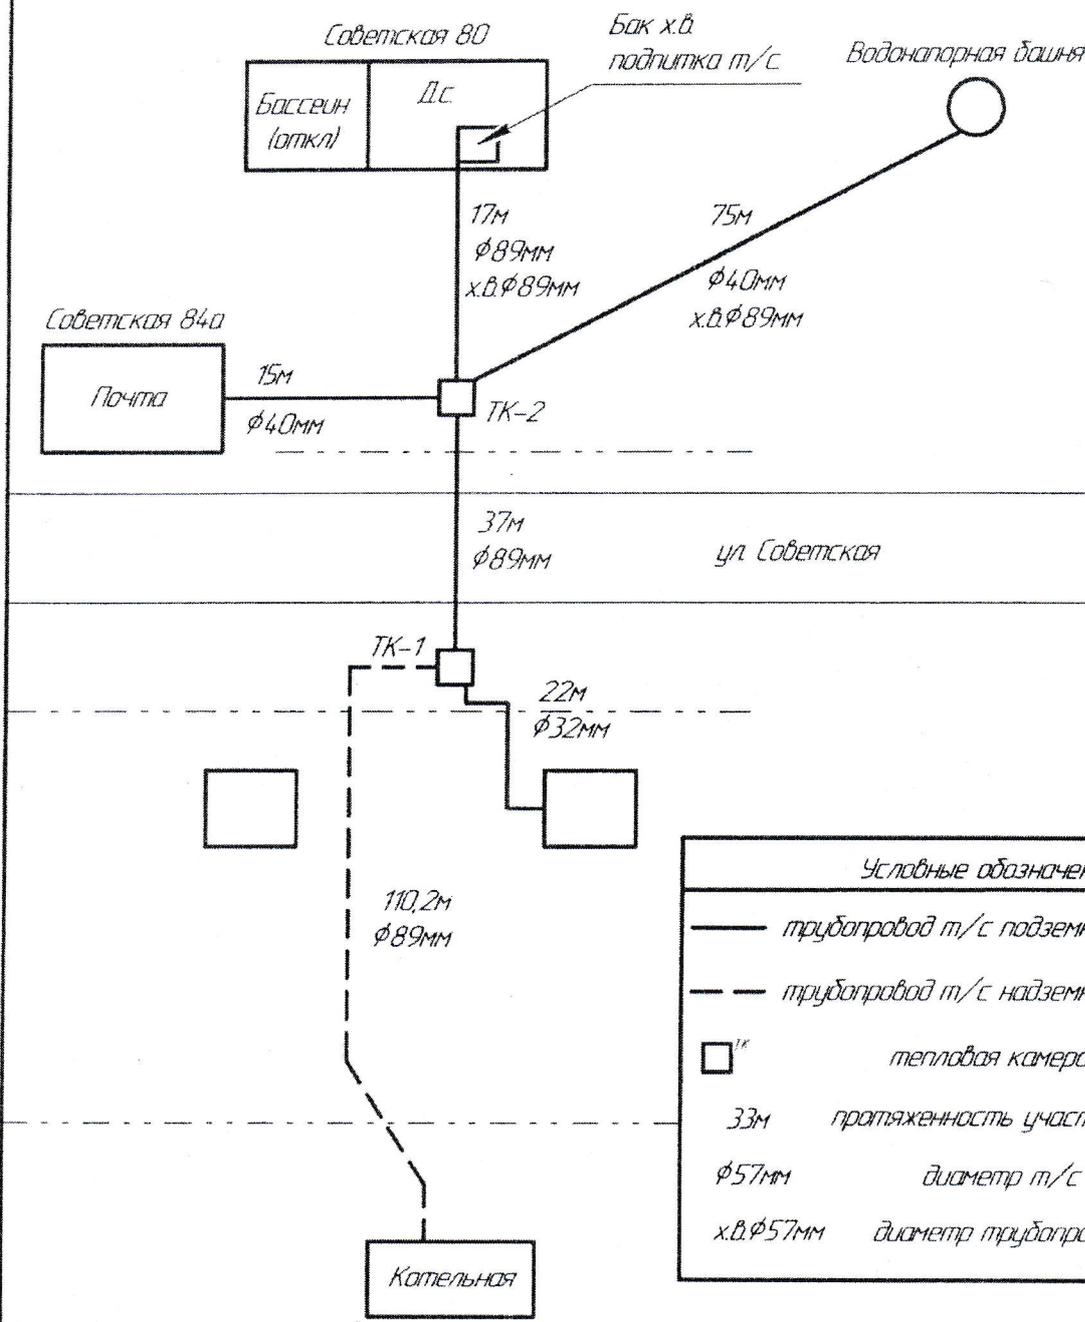

Условные обозначения:


—	трубопровод т/с подземной прокладки
- - -	трубопровод т/с наземной прокладки
□ ^{т/с}	тепловая камера
33м	протяженность участка т/с
φ57мм	диаметр т/с
х.в. φ57мм	диаметр трубопровода ХВС

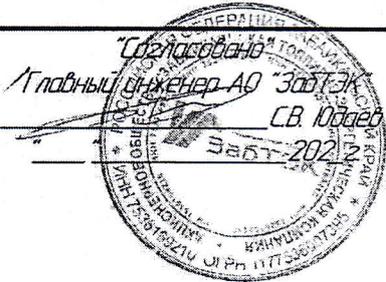

«Утверждаю»
Глава МР «Балейский район»
С.Ю. Гальченко
20



Схема тепловых сетей школьной котельной
с.п. "Ундина-Посельское"

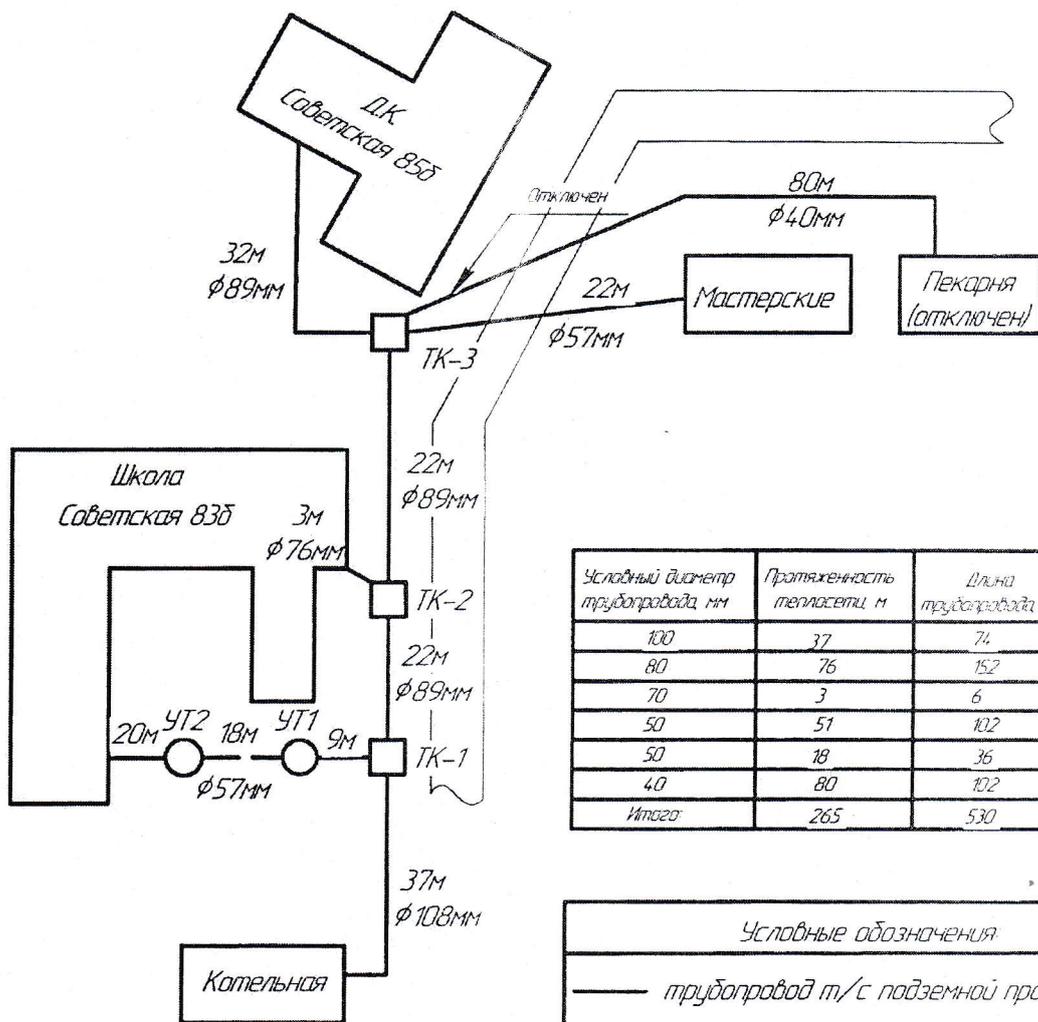

Условный диаметр трубопровода мм	Протяженность теплосети м	Длина трубопровода м	Способ прокладки
100	37	74	Подземная
80	76	152	Подземная
70	3	6	Подземная
50	51	102	Подземная
50	18	36	Надземная
40	80	102	Подземная
Итого	265	530	

Условные обозначения	
	трубопровод т/с подземной прокладки
	трубопровод т/с надземной прокладки (в лотке с землей)
33м	протяженность участка т/с
φ57мм	диаметр т/с
	тепловая камера
	условная точка