



Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия
человека по Забайкальскому краю
(Управление Роспотребнадзора по Забайкальскому краю)
Амурская ул., д. 109, г. Чита, а/я 1207, 672000
тел. (83022) 35-36-13, факс (83022) 35-36-13
E-mail: tur@75.rospotrebnadzor.ru, <http://75.rospotrebnadzor.ru>
ОКПО 74425399, ОГРН 105753603473,
ИНН/КПП 7536059217/753601001
30.04.2025 75-11-04/105-5132-2025

Главе Каларского муниципального округа
Устюжанину В.В.
674150 Забайкальский край, Каларский район,
с. Чара, ул. Пионерская, 8
pochta@kalar.e-zab.ru

Генеральному директору АО
«Тепловодоканал»
Я.С. Ильину
674159, Забайкальский край, Каларский
район, п. Новая Чара, ул. Молдованова,
д.14
chita@tvk-chara.ru

О принятии мер по приведению качества
питьевой воды в соответствие гигиеническим
нормативам

Управление Роспотребнадзора по Забайкальскому краю (далее – Управление) сообщает, что в рамках проведения программы производственного контроля в пгт. Новая Чара, п.ст. Куанда были проведены исследования проб питьевой воды.

По результатам исследования, проведенным ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае» в рамках программы производственного контроля 25.04.2025 установлено, что пробы питьевой воды не соответствовали требованиям СанПиН 1.2.3685–21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»:

1. из распределительной централизованной сети в пгт. Новая Чара ул. Магистральная, зд. 13 по содержанию железа – превышение гигиенического норматива **в 2 раза** (гигиенический норматив – 0,3 мг/дм³, фактический показатель – 0,60 мг/дм³); по показателю мутность – превышение гигиенического норматива **в 1,6 раза** (гигиенический норматив – 2,6 ЕМФ, фактический показатель – 4,3 ЕМФ);
2. из распределительной централизованной сети в пгт. Новая Чара ул. Спортивная (УТ 88–1) по содержанию железа – превышение гигиенического норматива **в 3,2 раза** (гигиенический норматив – 0,3 мг/дм³, фактический показатель – 0,98 мг/дм³);
3. из распределительной централизованной сети в п.ст. Куанда, ул. Привокзальная, д. 3 по содержанию железа – превышение гигиенического норматива **в 1,23 раза** (гигиенический показатель – 0,3 мг/дм³, фактический показатель – 0,37 мг/дм³);
4. из распределительной централизованной сети в п.ст. Куанда, ул. Дружбы Народов, по содержанию железа – превышение гигиенического норматива **в 1,33 раза** (гигиенический норматив – 0,3 мг/дм³, фактический показатель – 0,40 мг/дм³).


В соответствии с п. 76 СанПиН 2.1.3684–21 при несоответствии качества подаваемой питьевой и горячей воды, за исключением показателей качества питьевой воды и горячей воды, характеризующих ее безопасность, хозяйствующим субъектом, осуществляющим водоснабжение, организуются и проводятся санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия.

На основании вышеизложенного, необходимо провести мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды.

Информацию о проведенных мероприятиях направить на электронный адрес Управления tur@75.rospotrebnadzor.ru в срок до **12.05.2025**.

Заместитель руководителя

Пшеничная Е.С.
83026122583

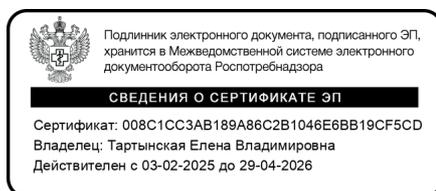

Е.В. Тартынская

