


СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ с.БЫРКА ПРИАРГУНСКОГО РАЙОНА

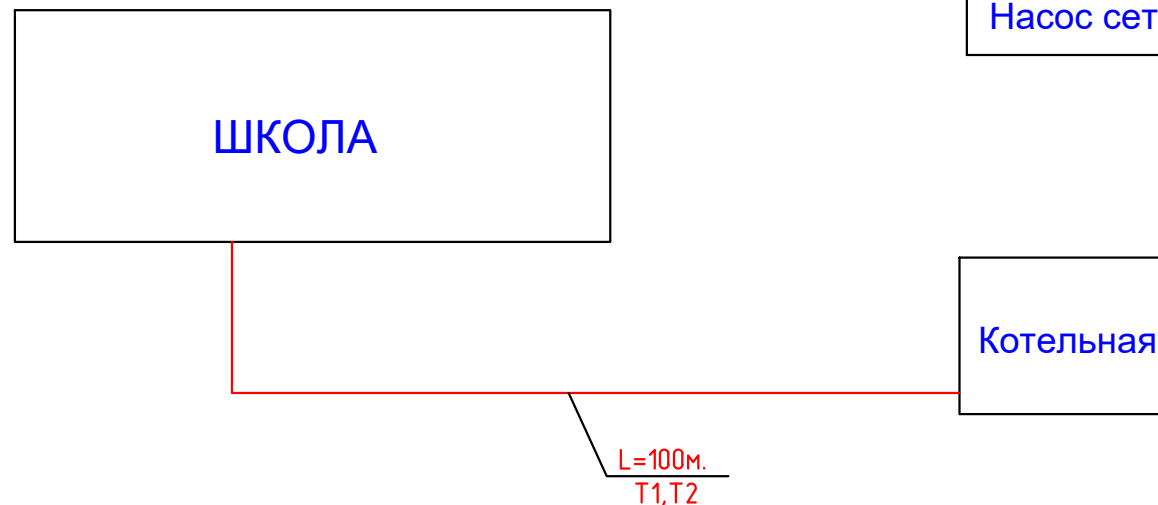

Перечень основного оборудования котельной

Наименование	Кол-во
Котел водогрейный КВр-0.25 (0.22 Гкал/ч)	2
Насос сетевой К35/40 (Q=35м3/м Н=40м.)	2

Площади (объемы) отапливаемых помещений	м2	м3
Школа	1619.8	7833
Котельная	89.3	621