


СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

с.ЗОРГОЛ ПРИАРГУНСКОГО РАЙОНА

Перечень основного оборудования котельной

Наименование	Кол-во
Котел водогрейный КВр-0.2 (0.22 Гкал/ч)	2
Насос сетевой К25/30 (Q=25м3/м Н=30м.)	2

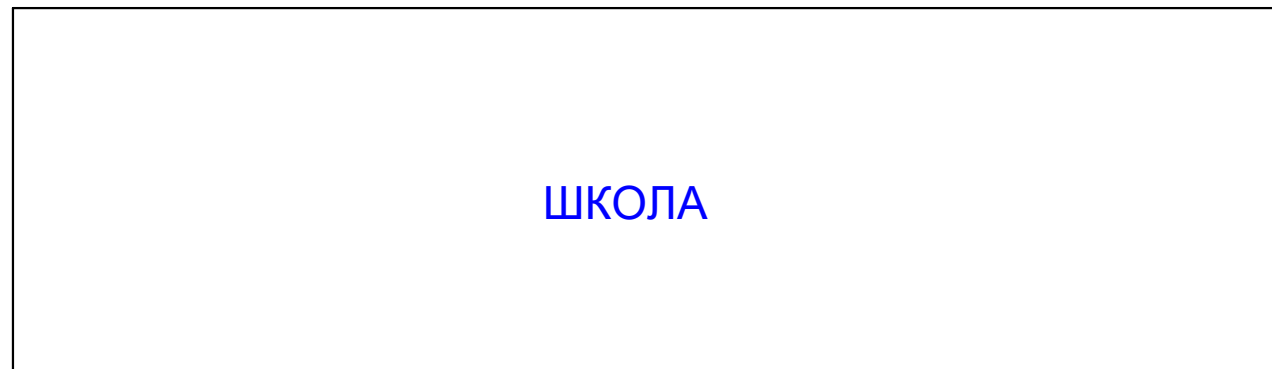

Площади (объемы) отапливаемых помещений	м2
Школа	560